

D 4

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

LVI-piirrosmerkit
Ohjeet 1978

Sisäasiainministeriö

Määräykset ovat sitovia. Rakennuslain 132 §:n mukaan on ympäristöministeriöllä kaupungin sekä lääninhallituksella muun kunnan osalta kuitenkin valta lainkohdasta ilmenevin edellytyksin myöntää poikkeus rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Sama oikeus on rakennuslautakunnalla, milloin on kysymys vähäisestä poikkeamisesta.

Ohjeet esittävät hyväksyttäviä ratkaisuja. Rakennusvalvontaviranomaisen on näin ollen hyväksyttävä ohjeiden mukainen rakentaminen. Rakentamisessa voidaan kuitenkin käyttää myös muita ratkaisuja, mikäli rakennusvalvontaviranomainen katsoo niiden täyttävän säännösten ja määräysten vaatimukset.

1.—3. painos

ISBN 951-859-242-X

Valtion painatuskeskus. Helsinki 1987

LVI-piirrosmerkit Ohjeet

Nämä ohjeet kuuluvat Suomen rakentamismääräyskokoelmaan, josta on määrätty sisäasiainministeriön päätöksellä (867/75). Ohjeet liittyvät rakennuspiirustuksista ja LVI-laitteista annettuihin määräyksiin.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1978

Osastopäällikkö
Ylijohtaja Olavi Syrjänen

Yli-insinööri Esko Mononen

Sisällysluettelo

- 1 Yleistä**
 - 1.1 Soveltamisalue
 - 1.2 Yleistä piirustuksista
 - 1.3 Piirrosmerkit
 - 1.4 Siirtymäohjeita
- 2 Viivat**
 - 2.1 Viivalajit
 - 2.2 Viivan leveys
- 3 Putkijohtolaitteet**
 - 3.1 Putkistot
 - 3.2 Putkivarusteet
 - 3.3 Sulku-, säätö- ja mittauslaitteet
 - 3.4 Kojeet ja laitteet
 - 3.5 Viemäröidyt laitteet
 - 3.6 Vesijohtokalusteet
- 4 Ilmastointilaitteet**
 - 4.1 Ilmanvaihtohormit
 - 4.2 Sulku- ja säätölaitteet
 - 4.3 Kojeet ja laitteet
 - 4.4 Virtaussuunnat
- 5 Lyhenteet**
 - 5.1 Yleistä
 - 5.2 Aineet
 - 5.3 Putkijohtolaitteet
 - 5.3.1 Järjestelmät ja putkijohdot
 - 5.3.2 Kojeet ja laitteet
 - 5.3.3. Muut varusteet
 - 5.3.4 Kaivot
 - 5.4 Ilmastointilaitteet
 - 5.4.1 Kojeet
 - 5.4.2 Säleiköt, venttiilit yms.
 - 5.4.3 Muut laitteet ja varusteet
 - 5.4.4 Verhoukset ja eristykset
 - 5.4.5 Hormit
 - 5.5 Urakat

- 6 Putkijohtolaitteiden esitystapa**
 - 6.1 Putkijohdot
 - 6.2 Sulku-, säätö- ja mittauslaitteet
 - 6.3 Kojeet ja laitteet
 - 6.4 Lämpöpatterit
- 7 Ilmastointilaitteiden esitystapa**
 - 7.1 Hormit varusteineen
 - 7.2 Kojeet

1 Yleistä

1.1 Soveltamisalue

Nämä ohjeet täydentävät sisäasiainministeriön antamia rakennuspiirustuksia koskevia määräyksiä. Ohjeet koskevat LVI-piirustuksia, joita rakennusluvan myöntävä viranomainen voi vaatia sen mukaan kuin erikseen on säädetty.

1.2 Yleistä piirustuksista

Piirustukset laaditaan riittävän tarkoiksi ja selkeiksi siten, että niistä käy ilmi, ovatko LVI-laitteistot määräysten mukaisia.

1.3 Piirrosmerkit

Kohdissa 2..5 on esitetty yleisimmin esiintyvät piirrosmerkit, joita voidaan käyttää selityksittä viranomaisille toimitettavissa piirustuksissa. Näiden lisäksi tai asemesta voidaan piirustukset tarkastavan viranomaisen suostumuksella käyttää muitakin merkkejä, jos piirustuksissa esitetään näiden merkien selitykset.






Piirustuksia voidaan selventää väreillä tai numeroinnilla tms. Piirustusten liitteenä voi olla laskelmia, luettelo käytetyistä apumerkeistä tms. Liitteiden tulee sisältää vain niitä tietoja, joita tarvitaan osoittamaan, että määräysten vaatimukset on täytetty.

1.4 Siirtymäohjeita

Koska uusien ohjeiden soveltaminen heti niiden antamisen jälkeen saattaa aiheuttaa kohtuuttomia vaikeuksia käytännössä, sisäasiainministeriö katsoo tarkoituksenmukaiseksi, että näiden ohjeiden piiriin kuuluvissa LVI-piirustuksissa voidaan käyttää muitakin kuin näissä ohjeissa esitettyjä merkkejä, jos lupaa rakentamistoimenpiteeseen haetaan ennen 1. 1. 1980. Tällöin on kuitenkin esitettävä käytettyjen piirrosmerkkien selitykset.






2 Viivat

2.1 Viivalajit

| PIIROSMERKKI | SELITYS | HUOM. |
|---|---|--|
|  Ehyt viiva | Putki, hormi tai laite näkyvissä leikkaustason alapuolella tai takana. Mitta- ja viiteviivat, piirrosmerkkien ääriviivat. | Tasopiirustuksissa leikkaustasona pidetään yleensä silmäkorkeutta, ellei toisin osoiteta. Kaavioissa käytetään yleensä ehyitä viivoja. Vesijohdon asennustapa (vaihdettava- ei vaihdettava) selvennetään tarvittaessa tekstillä. |
|  Katkoviiva | Putki, hormi tai laite näkymättömissä leikkaustason alapuolella tai takana. Apuviivat. | Esim. maassa tai roilossa, tasopiirustuksissa välipohjassa tai sen alapuolella. Vesijohdon asennustapa (vaihdettava- ei vaihdettava) selvennetään tarvittaessa tekstillä. |
|  Pistekatkoviiva | Putki, hormi tai laite näkyvissä leikkaustason yläpuolella tai edessä. Keskiviivat, leikkausrajat. | Tasopiirustuksissa yleensä välittömästi välipohjan alapuolella, tarvittaessa korkeusasema ilmoitetaan mitalla. Vesijohdon asennustapa (vaihdettava- ei vaihdettava) selvennetään tarvittaessa tekstillä. |
|  Kaksoispistekatkoviiva | Putki, hormi tai laite näkymättömissä leikkaustason yläpuolella tai edessä. | Tasopiirustuksissa esim. välipohjassa tai sen yläpuolella. Käytetään vain silloin, kun ylempää tasoa ei esitetä. Vesijohdon asennustapa (vaihdettava- ei vaihdettava) selvennetään tarvittaessa tekstillä. |
|  | Poistettava putki, hormi tai laite. | Selvennettävä tarvittaessa tekstillä. |
| | Säilytettävä vanha putki tai laite. | Merkintä harkitaan erikseen. Selvennetään tekstillä. |










2.2 Viivan leveys

Piirustuksissa, joiden mittakaava on 1:50, käytetään eri laitteita ja järjestelmiä esittäessä seuraavia viivan leveyksiä. Muissa mittakaavoissa käytetään keskenään samoin suhtautuvia leveyksiä.











| ESITYSTAPA | SELITYS |
|---|---|
|  1,0 mm | Kaikki viemärit Ilmahormit yhdellä viivalla esittäessä Lämpöpatterit tasopiirustuksissa Kaukolämpöjohdot |
|  0,7 mm | Kylmävesijohdot Palonsammutusjohdot Höyryjohdot |
|  0,5 mm | Lämpöjohdot Jäähdytysvesijohdot Laitteiden ja ilmahormien ääriviivat |
|  0,35 mm | Lämminvesijohdot Lauhejohdot Öljyjohdot Paineilma- ja kaasujohdot Kylmäainejohdot Piirrosmerkkien ääriviivat |
|  0,25 mm | Apuenergia- ja viestijohdot Apuviivat, keskiviivat, nuolet Mitta- ja viiteviivat |

3 Putkijohtolaitteet

3.1 Putkistot

| PIIRROSMERKKI | SELITYS | HUOM. |
|--|---|---|
|  | Putki yleensä, käyttötarkoitus ilmaistaan viivan leveydellä ja kirjaintunnuksella | Tarvittaessa suuret putket esitetään ääriiviivoin mittasuhteessa. |
|  | Putken poikkileikkaus | " |
|  | Putken pystysuora siirto, joka ei lävistä leikkaustasoa | Tarvittaessa korkeusasemat ilmoitetaan mitoin. |
|  | Taipuisa putki, letku | |
|  | Virtaussuunta putkessa | |
|  | Putken kaltevuus, nuoli osoittaa laskusuunnan | |
|  | Risteävät putket ilman sisäistä yhteyttä | Alempi johto voidaan myös katkaista. |
|  | Johtoristeys, sisäinen yhteys | |
|  | Johtohaaroitus, sisäinen yhteys | Viemäreissä pistettä ei yleensä piirretä. |









3.2 Putkivarusteet

| PIIRROSMERKKI | SELITYS | HUOM. |
|---|---|-----------------|
|  | Tasain putkessa | |
|  | Ohjain putkessa | |
|  | Kiintopiste putkessa | |
|  | Putkivesilukko | Pystykaavioissa |
|  | Pullovesilukko | " |
|  | Puhdistusyhde tai -luukku (putkessa) | |
|  | Viemärin alipaineventtiili (putkessa) | |
|  | Suljettu putken pää yleensä | |
|  | Suodatin Lianerotin (putkessa) | |
|  | Vedenerotin Lauhteenerotin (putkessa) | |





3.3 Sulku-, säätö- ja mittauslaitteet









| PIIRROSMERKKI | SELITYS | HUOM. |
|---------------|---|---|
| | Venttiili, yleis- merkki kaksitievent- tiilille | |
| | Kolmitieventtiili | Osittaisen virtauksen haarat voidaan osoittaa mustaamalla |
| | Nelitieventtiili | " |
| | Sulkuventtiili | Selvyyden vaatiessa ympyrä voidaan mustata. |
| | Käsinohjattava säätöventtiili yleensä Kertasäätöventtiili Linjasäätöventtiili | " |
| | Toimimoottorilla varustettu säätövent- tiili yleensä | |
| | Yksisuuntaventtiili, vastaventtiili | Virtaussuunta vasemmalta oikealle. Tarvittaessa virtaussuunta voidaan osoittaa nuolella. |
| | Varoventtiili | |
| | Tyhjäventtiili (vesijohdossa) | |
| | Paineenalennusvent- tiili Vakiopaineventtiili | Omavoimainen. Suurempi kolmio on alemman paineen puolella. |
| | Ylivirtausventtiili | Omavoimainen Virtaussuunta vasemmalta oikealle. |
| | Automaattinen ilman- poistin (putkessa) | |
| | Lämpömittari (putkessa) | |
| | Painemittari (putkessa) | |
| | Määrämittari Virtausmittari (putkessa) | |
| | Mittausanturi Tuntoelin (putkessa) | |

3.4 Kojeet ja laitteet


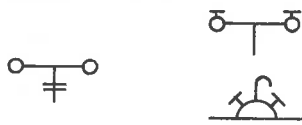





| PIIRROSMERKKI | SELITYS | HUOM. |
|---|---|---|
|  | Koje tai laite yleensä, täsmennetään esim. kirjaintunnuksella | Piirretään yksinkertaistettuna ja ulkomitoiltaan tai tilantarpeeltaan mittasuhteessa. |
|  | Lämmönsiirrin | |
|  | Kulutusverkosto Jakeluverkosto | |
|  | Pumppu, yleismerkki | Kolmio mustataan tarvittaessa, kärki osoittaa virtaus suunnan. |
|  | Ejektori | |
|  | Kompressori Ahdin | |
|  | Lämpöpatteri | Pituus esitetään mittasuhteessa. |
|  | Käsisammutin | |

3.5 Viemäroidyt laitteet

| PIIRROSMERKKI | SELITYS | HUOM. |
|---|---|--|
|  | Viemäroity laite yleensä | Piirretään mittasuhteessa, ympyrä osoittaa viemäriiliitoksen aseman. |
|  | Lattiakaivo Kattokaivo | Vasemmalla kuvaus päältä, oikealla kuvaus sivulta (pystykaaviot). |
|  | Vesikäymäläkulho WC-kulho WC-istuin | " |
|  | Kaatoallas | " |









| PIIROSMERKKI | SELITYS | HUOM. |
|---|------------------------------------|---|
|  | Pesuallas | Vasemmalla kuvaus päältä, oikealla kuvaus sivulta (pystykaaviot). |
|  | Tasapohja-allas | " |
|  | Kylpyamme | " |
|  | Seinämallinen urinaali (virtsallo) | " |
|  | Pylväsmallinen urinaali | " |
|  | Pesupöytä kaksialtainen | " |
|  | Pesuistuin (bide) | " |
|  | Juoma-allas | " |

3.6 Vesijohtokalusteet







| PIIROSMERKKI | SELITYS | HUOM. |
|---|--|---|
|  | Hana yleensä | Oikeanpuoleinen merkki pysty-kaavioissa |
|  | Sekoitin yleensä Seinämalli Pöytämalli | " |
|  | Pikaliitin | |
|  | Letkuliitin | |
|  | Suihkusuutin | |
|  | Sprinkleri (putkessa) | Tasopiirustuksissa |
|  | Sprinkleri (putkessa) | Leikkauspiirustuksissa |

4 Ilmastointilaitteet







4.1 Ilmanvaihtohormit






| PIIROSMERKKI | SELITYS | HUOM. |
|---|-------------------------------------|---|
|  | Hormi yleensä | Tasopiirustuksissa esitetään ääri viivoiltaan mittasuhteessa. |
|  | Hormi yleensä | Kaavioissa ja luonnoksissa hormit voidaan esittää yhdellä viivalla. |
|  | Taipuisa hormi | |
|  | .. | Yhdellä viivalla esitettynä. |
|  | Tuloilmahormien poikkileikkauksia | |
|  | Poistoilmahormien poikkileikkauksia | |
|  | Rei'itetty alue hormissa | |
|  | Ilman virtaussuunta hormissa | |

4.2 Sulku- ja säätölaitteet



| PIIRROSMERKKI | SELITYS | HUOM. |
|---|---|--|
|  | Ilmavirran sulku- tai säätölaite, yleismerkki | |
|  | Käsin ohjattava ilma- virran säätölaite yleensä Kertasäätölaite | |
|  | Sama hormissa tasopiirustuksissa | Varustetaan tarvittaessa kirjaintunnuksella. |
|  | Toimimoottorilla varustettu säätö- laite yleensä | |
|  | Sama hormissa tasopiirustuksissa | |
|  | Omavoimainen yksisuuntapelti | Virtaussuunta vasemmalta oikealle. Tarvittaessa virtaussuunta voidaan osoittaa nuolella. |

4.3 Kojeet ja laitteet

| PIIRROSMERKKI | SELITYS | HUOM. |
|---|--|--|
|  | Koje tai laite yleensä, täsmennetään tarvittaessa kirjaintunnuksella | Esitetään yksinkertaistettuna ja ulkomitoiltaan tai tilantarpeeltaan mittasuhteessa. |
|  | Puhallin, yleis- merkki | Kolmiota ei mustata (kaaviopiirustuksissa). |
|  | Kaksipyörimisnopeuksinen puhallin | |
|  | Jatkuvasäätöinen puhallin | |
|  | Äänenvaimennin | |
|  | Kostutin | |

| PIIROSMERKKI | SELITYS | HUOM. |
|---|--------------------------|----------------|
|  | Suodatin | |
|  | Lämmitin | Myös lauhdutin |
|  | Jäähdytin | Myös höyrystin |
|  | Lämmön talteenotto-laite | |
|  | Joustava liitin | |

4.4 Virtaussuunnat

| PIIROSMERKKI | SELITYS | HUOM. |
|---|--------------------------------------|---|
|  | Ilman virtaussuunnan osoittava nuoli | |
|  | Sama koneellisessa ilmanvaihdossa | Käytetään ainoastaan selvyyden vaatiessa. |

5 Lyhenteet

5.1 Yleistä

Lyhenteet ovat urakan, aineen, järjestelmän laitteen ymv. kirjaintunnuksia, joihin liitetään tarvittaessa yksilöivä numerointi ja yksinkertaiset mittatiedot.

Lyhenteitä käytetään piirustuksissa täsmentävien ja yksilöivien lisätietojen esittämiseen sekä sellaisten laitteiden nimeämiseen, joilla ei ole yksiselitteistä piirrosmerkkiä.

Lyhenteitä käytetään ainoastaan selvyyden vaatiessa, ts. suunnitelmassa usein toistuvina merkintöinä tai silloin, kun on esitettävä poikkeukset yleisohjeesta. Käytetyt lyhenteet on tarvittaessa selvitettävä asiakirjoissa suunnitelmakohtaisesti.

Seuraavassa esitetyt lyhenteet ovat suunnitelmissa usein toistuvia. Tarvittaessa niitä voidaan muodostaa lisää suunnitelmakohtaisesti. Eräillä kirjaintunnuksilla on eri merkitys eri yhteyksissä (esim. P = pumppu = poistoilmalaite = pellitys), mutta nämä tunnuksot ovat yleisessä käytössä ja on osoittautunut, etteivät ne aiheuta sekaannusta.

5.2 Aineet

Fe = teräs
RFe = ruostumaton teräs

HFe = haponkestävä teräs
ZnFe = sinkitty teräs
GR = valurauta
Al = alumiini
Cu = kupari
B = betoni
M = muovi

Ainetunnuksia käytetään selvyyden vaatiessa silloin, kun järjestelmä rakentuu eri materiaaleista.

5.3 Putkijohtolaitteet

5.3.1 Järjestelmät ja putkijohdot

KV = kylmävesi
LV = lämminvesi
LVK = lämminkiertovesi
V = jätevesiviemäri
S = sadevesiviemäri
SO = salaoja
EV = erikoisviiemäri
T = tuuletusviiemäri
AV = viemäriin alipaineventtiili
L = lämmitysvesi
KL = kaukolämmitysvesi
Hö = höyry
La = lauhde

| | |
|-----|------------------|
| LaV | = lauhdutusvesi |
| J | = jäähdytysvesi |
| SPR | = sprinklerivesi |
| Ö | = öljy |
| KÖ | = kevytöljy |
| RÖ | = raskasöljy |
| R | = kylmäaine |
| PI | = paineilma |
| NK | = nestekaasu |
| KK | = kaupunkikaasu |
| MK | = maakaasu |
| PaK | = pakokaasu |

Kaasuista pyritään käyttämään kemiallisia merkintöjä.

Järjestelmätunnuksia käytetään esitettäessä rinnakkain eri järjestelmien putkistoja.

Erilaiset samalla tunnuksella merkittävät verkostot erotetaan tarvittaessa numeroinnilla, esim. Hö 1 = 10 bar:n höyryverkosto, Hö 2 = 3 bar:n höyryverkosto jne.

Putkijoitoja merkittäessä lyhenteessä ilmoitetaan tarvittavat tiedot seuraavassa järjestyksessä:

järjestelmätunnus – mitta – materiaali

esim. La 100 HFe = lauhdejohto NS 100 haponkestävää terästä.

5.3.2 Kojet ja laitteet

| | |
|-----|--------------------------------|
| LS | = lämmönsiirrin |
| S | = säiliö |
| PA | = paisunta-astia |
| K | = kompressori |
| JK | = jäähdytyskompressori |
| PIK | = paineilmakompressori |
| P | = pumppu |
| V | = venttiili |
| TV | = termostaattipatteriventtiili |
| TS | = termostaattisekoitin |
| ÖP | = öljypoltin |
| LM | = lämpömäärän mittari |
| VM | = vesimittari |
| PP | = paloposti |
| PPP | = pikapaloposti |
| VP | = vesiposti |

Kojet, joilla on yksilölliset tehoarvot, erotetaan toisistaan kirjaintunnuksen liitettävällä numeroinnilla esim. P1, P2 jne. ja selvitetään erillisessä suunnitelma-kohtaisessa kojeluetelossa.

5.3.3 Muut varusteet

| | |
|----|-----------------------------|
| KP | = kiintopiste |
| OP | = ohjauspiste |
| PT | = paljetasain |
| IK | = ilmakello |
| PL | = puhdistusluukku tai -yhde |
| TL | = tarkastusluukku |

5.3.4 Kaivot

| | |
|-----|---------------------------|
| TK | = tarkastuskaivo |
| LK | = lietekaivo |
| SVK | = sadevesikaivo |
| PVK | = perusvesikaivo |
| HEK | = hiekanerotuskaivo |
| BEK | = bensiininerotuskaivo |
| REK | = rasvanerotuskaivo |
| ÖEK | = öljynerotuskaivo |
| VPP | = viemärin puhdistusputki |

5.4 Ilmastointilaitteet

5.4.1 Kojet

| | |
|-----|-------------------------|
| TK | = tuloilmakoje |
| PK | = poistoilmakoje |
| KoK | = kiertoilmakoje |
| KsK | = kierrätysilmakoje |
| F | = puhallin |
| TF | = tuloilmapuhallin |
| PF | = poistoilmapuhallin |
| KoF | = kiertoilmapuhallin |
| KsF | = kierrätysilmapuhallin |
| IF | = impulssipuhallin |
| SoK | = siirtoilmakoje |
| SoF | = siirtoilmapuhallin |
| JLY | = jälkilämmitysyksikkö |
| PAY | = paineenalennusyksikkö |
| SY | = sekoitusyksikkö |

Kirjaintunnuksen liitetään kojekohtainen numerointi (TK1, TK2 jne.) ja tehoarvot ilmoitetaan erillisessä kojeluetelossa.

5.4.2 Säleiköt, venttiilit yms.

| | |
|----|-------------------|
| T | = tuloilmaelin |
| P | = poistoilmaelin |
| S | = siirtoilmaelin |
| US | = ulkosäleikkö |
| L | = lautasventtiili |

Laitetyypit yksilöidään kirjaintunnuksen liitettävällä numeroinnilla (T1, T2 jne.) ja selvitetään erillisessä laiteluetelossa. Laitteiden mitat voidaan esittää joko piirustuksissa tai laiteluetelossa.

5.4.3 Muut laitteet ja varusteet

| | |
|-----|---|
| SP | = säätöpelti, sulkupelti |
| VS | = vakioilmamäärän säätäjä, omavoimainen |
| PR | = palonrajoitin |
| PP | = sulkeutuva palonrajoitin (palopelti) |
| ÄV | = äänenvaimennin, yksilöidään numeroinnilla |
| SK | = sadekatos |
| PL | = puhdistusluukku, tarkastusluukku |
| IM | = ilmamäärän mittaussyhde tai -reikä |
| OR | = virtausrako ovesa (ovirako) |
| LTL | = lämmöntalteenotto-laite |

Tarvittaessa eri tyyppiset tai tehoiset laitteet yksilöidään kirjaintunnuksen liitettävällä numeroinnilla (SP1, SP2 jne.) ja selvitetään laiteluetelossa.

5.4.4 Verhoukset ja eristykset

| | |
|----|--|
| L | = lämmöneristys |
| Ä | = äänenvaimennusverhous, yksilöidään numeroinnilla |
| B | = betonointi |
| P | = ulkopuolisen verhouksen pellitys |
| PE | = paloeristys |

A 30 } paloeristyksellä saavutettava hormin
A 60 } paloluokka, tunnuksen yhteydessä ei
A 120 } tarvita merkintää PE eikä mittoa

Eristyksen tai verhouksen paksuus voidaan yksilöidä liittämällä kirjaintunnuksen joko erillisessä luettelossa selvitettävä numerointi (L1, L2 jne.) tai mitta (L50, L75 jne.), mittayksikkö mm.

5.4.5 Hormit

Hormia merkittäessä lyhenteessä ilmoitetaan tarvittavat tiedot seuraavassa järjestyksessä:

mitat – materiaali – verhouk – pinnoite

esim. 200 x 400 L 50P = hormiin tulee 50 mm lämmöneristys, joka pellitetään.

Ø 400 HFe A60 = haponkestävä teräshormi, joka paloeristetään paloluokan A60 mukaisesti.

Jos materiaalia ei ole merkitty, tarkoitetaan sinkittyä peltihormia.

5.5 Urakat


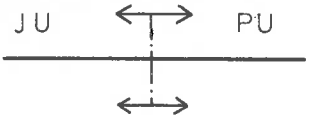





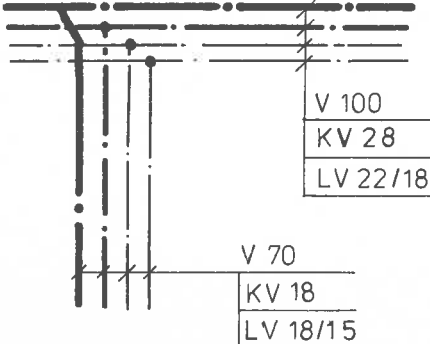
RA = rakennuttaja
RU = rakennusurakka

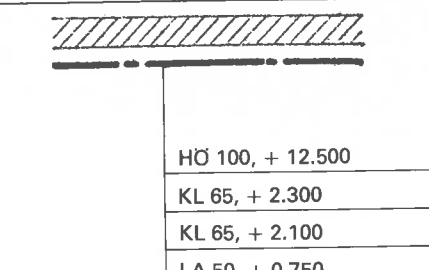
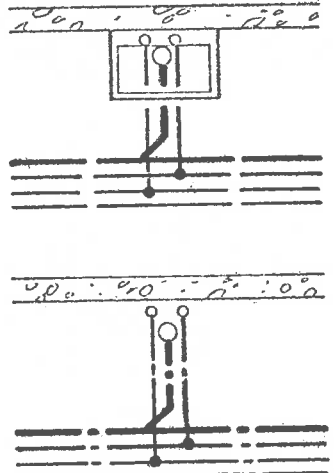
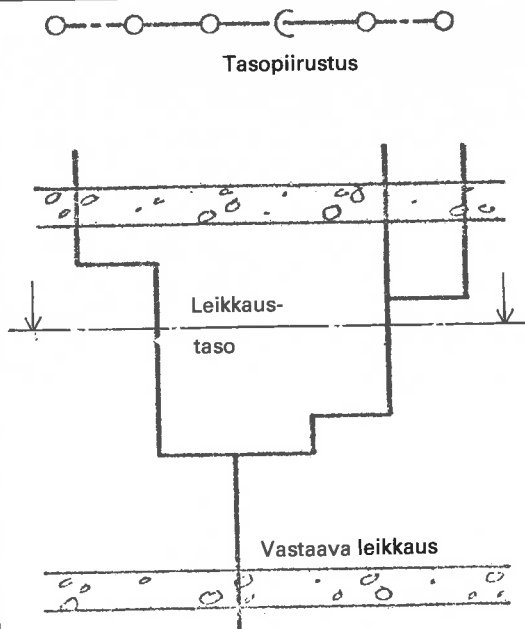
PU = putkiurakka
IU = ilmastointiurakka
AU = automatiikka (säätölaite) urakka
EU = eristysurakka
JU = jäähdytyslaitteurakka
KU = kylmälaiteurakka
SPRU = sprinkleriurakka
SU = sähköurakka
UR = urakkaraja
AR = asennusraja

Urakkatunnuksia käytetään selvyyden vaatiessa urakka-, hankinta- ja asennusrajojen yhteydessä.






6 Putkijohtolaitteiden esitystapa




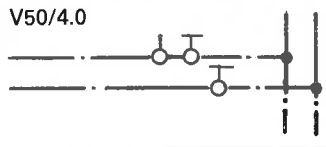



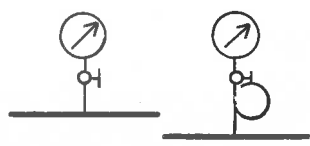

6.1 Putkijohdot

| ESITYSTAPA | SELITYS |
|---|--|
|  | Asennusraja putkessa |
|  | Urakkaraja putkessa, urakoitsijat nimetty |
|  | Putkikoko muuttuu muualla kuin haarautuman tai laitteen yhteydessä. |
|  | Putken materiaali muuttuu yleisohjeesta poikkeavaksi. |
|  | Nousujohdon koko muuttuu haarautuman jälkeen tasopiirustuksessa, mitat esitetään järjestyksessä ylhäältä alas. |
|  | Putken mutka alaspäin tasopiirustuksessa, ei lävistä leikkaustasoa. |
|  | Sama, mutta lävistää leikkaustason. Tarvittaessa korkeusasemat merkitään. Korkeusaseman merkintä tarkoittaa viemäreiden sisäpuolista alapintaa ja muiden johtojen keskilinjaa. |
|  | Putkien mitat esitetään järjestyksessä vasemmalta oikealle tai ylhäältä alas piirustuksen suunnassa. |





| ESITYSTAPA | SELITYS | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|---|
|  <table border="1" data-bbox="454 324 726 465"> <tr><td>HÖ 100, + 12.500</td></tr> <tr><td>KL 65, + 2.300</td></tr> <tr><td>KL 65, + 2.100</td></tr> <tr><td>LA 50, + 0.750</td></tr> </table> | HÖ 100, + 12.500 | KL 65, + 2.300 | KL 65, + 2.100 | LA 50, + 0.750 | <p>Päällekkäiset johdot esitetään tasopiirustuksissa yhdellä viivalla ja merkitään järjestyksessä ylhäältä alas. Korkeusasemat merkitään tai esitetään leikkauksessa.</p> |
| HÖ 100, + 12.500 | | | | | |
| KL 65, + 2.300 | | | | | |
| KL 65, + 2.100 | | | | | |
| LA 50, + 0.750 | | | | | |
|  | <p>Vesi- ja viemärikalusteille menevät johdot päätetään avoimeen ympyrään, myös silloin, kun ko. kaluste on ylemmässä kerroksessa.</p> | | | | |
|  <p>Tasopiirustus</p> <p>Leikkaus-taso</p> <p>Vastaava leikkaus</p> | <p>Tasopiirustuksissa pystysuorat johdot tai johto-osat esitetään yleensä avoimella ympyrällä, vaikka ne eivät lävistäisikään leikkaustasoa.</p> | | | | |

6.2 Sulku-, säätö- ja mittauslaitteet

| ESITYSTAPA | SELITYS |
|---|--|
|  VP | Seinävesiposti |
|  PP | Sisäpaloposti |
|  PP  PP | Palopostikaappi |
|  PP | Ulkopaloposti asemapiirustuksessa tai kartassa |

| ESITYSTAPA | SELITYS |
|---|---|
|  | Suihkusekoitin |
|  | Sekoitin letkuliittimin |
|  | Tasopiirustuksissa ei esitetä kalusteiden varusteita, vaan viitataan erilliseen asennustapapiirustukseen. |
|  | Lämpöjohtolinjan venttiilit tasopiirustuksissa: linjasäätöventtiilin koko on NS 50 ja etusäätöarvo 4,0 |
|  | Sama kaaviossa |
|  | Vedenlämmittimen syöttöjohdon venttiilit tasopiirustuksessa |
|  | Sama kaaviossa |
|  | Painemittareita taso- tai pystykaavioissa, toisessa vesilukkoputki, molemmissa painemittarihana |
|  | Vesimittari putkessa, taso- ja pystykaavioissa |

6.3 Kojeet ja laitteet

| ESITYSTAPA | SELITYS |
|---|---|
|  | Makaava lämmönsiirrin taso- ja pystykaavioissa |
|  | Pystysäiliö tasopiirustuksessa |
|  | Aluslevyllinen pumppu tasopiirustuksessa. Pienet suoraan johtoon asennettavat pumput esitetään piirrosmerkillä. |
|  | Ilmakello putkessa, varusteina automaattinen ilmanpoistin ja ilmahana |

6.4 Lämpöpatterit

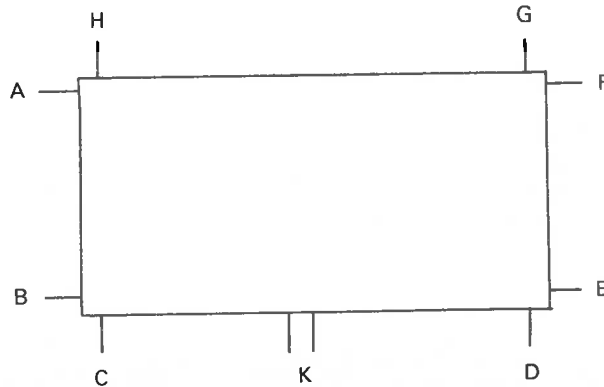
Tasopiirustuksissa lämpöpatteri esitetään yhdellä viivalla (leveys 1,0 mm) ja pituudeltaan mittasuhteessa. Kytkentäjohdot esitetään yhdellä viivalla, ellei selvyys toisin edellytä. Yhdistäjää ja ilmaruuvia ei esitetä. Venttiili esitetään tarvittaessa, esim. haluttaessa osoittaa sen sijainti. Ristiinkytkeä on esitettävä joko piirroksena tai kirjainmerkinnällä.

Kytkentäjohtojen kokoa ei merkitä, jos ne ovat samaa kokoa kuin venttiili. Venttiilin kokoa ei merkitä, jos se on NS 10, paitsi milloin sen yhteydessä ilmoitetaan esisäätöarvo.

Levy patterien tunnusmerkintä sisältää järjestyksessä seuraavat tiedot:

pituus mm
korkeus mm
levyjen lukumäärä
kytkentä
venttiilin tyyppi, koko ja esisäätöarvo
(vain tarvittaessa)

Merkittäessä levy patterin kytkeä kirjaimin noudatetaan seuraavaa kaaviota:

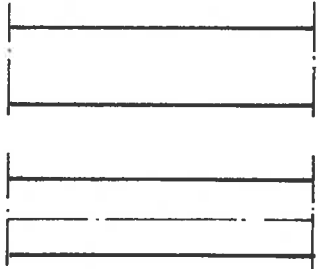
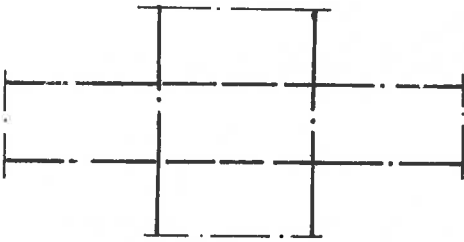
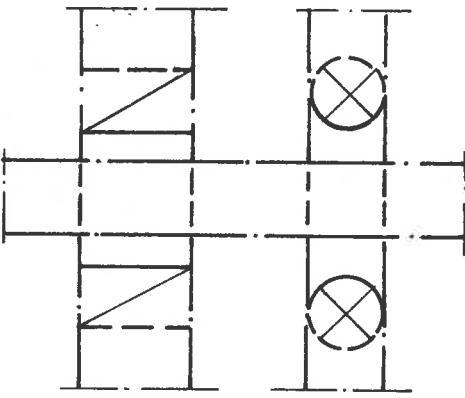
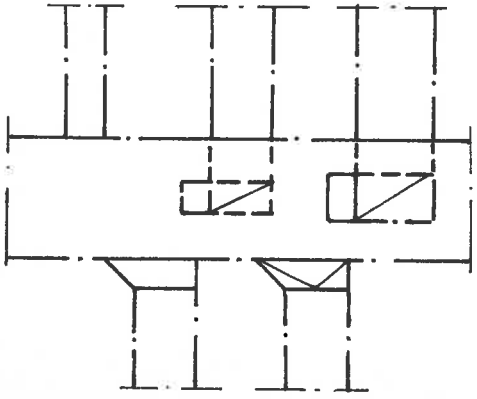


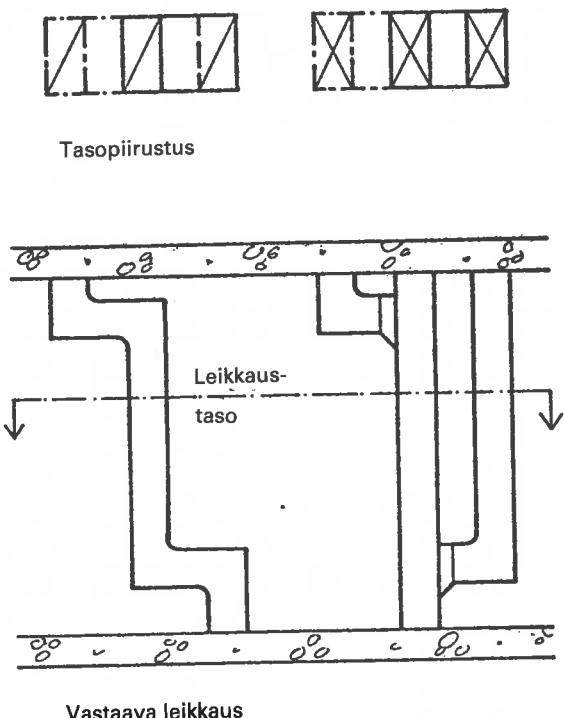

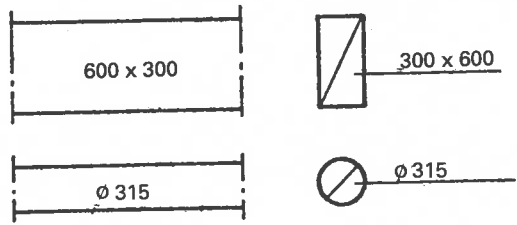

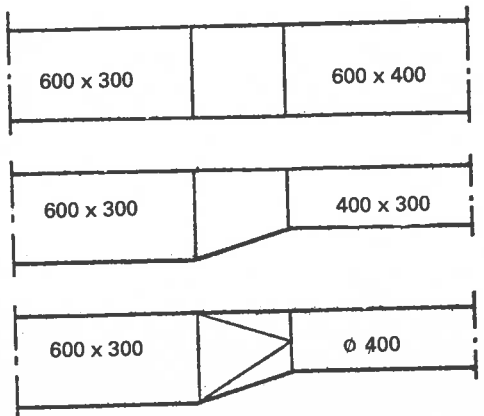
Muiden kuin levy pattereiden mita- ymv. tiedot esitetään valmistajan ohjeiden mukaan. Termostaattisen patteriventtiilin irtoanturin paikka esitetään piirustuksissa.

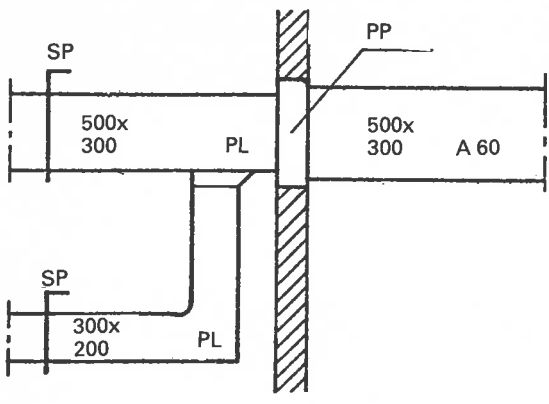
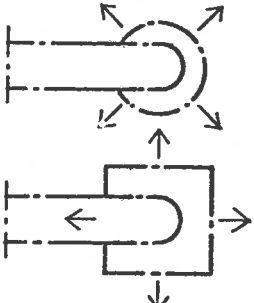
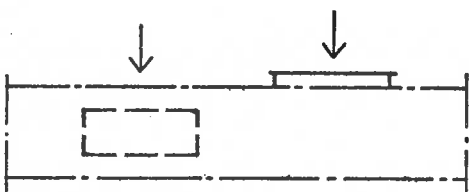
| ESITYSTAPA | SELITYS |
|-----------------------------------|--|
| <p>1600-600-1 CD</p> | <p>pituus 1 600 mm korkeus 600 mm levyluku 1 kytkentä CD kytkentäjohdot (lattiassa) NS 10</p> |
| <p>2400-500-3 BF TV 15</p> | <p>pituus 2 400 mm korkeus 500 mm levyluku 3 kytkentä BF termostaattiventtiili NS 15 kiintoanturi kytkentäjohdot (näkyvissä) NS 15</p> |
| <p>2000-900-2 EF V 15/6.3</p> | <p>pituus 2 000 mm korkeus 900 mm levyluku 2 kytkentä EF venttiili NS 15, esisäätöarvo 6.3 kytkentäjohdot (näkyvissä) NS 15</p> |

7 Ilmastointilaitteiden esitystapa

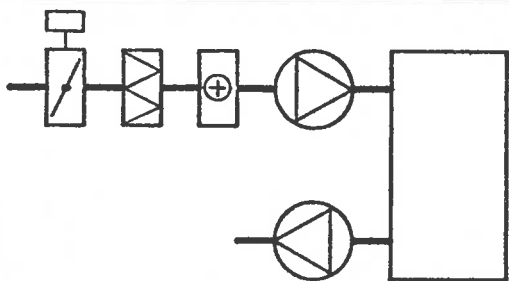
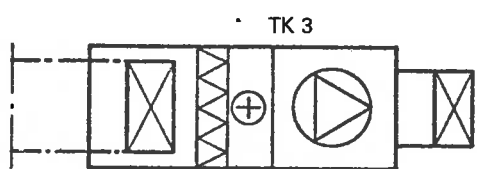

7.1 Hormit varusteineen


| ESITYSTAPA | SELITYS |
|---|---|
|  | <p>Tasopiirustuksissa pyöreiden hormien keskiviivat esitetään ainoastaan selvyyden vaatiessa.</p> |
|  | <p>Tasopiirustuksissa hormien risteämä esitetään siten, että alempi hormi piirretään katkoviivalla, myös silloin, kun hormit sijaitsevat leikkaustason yläpuolella.</p> |
|  | <p>Vaakahormien pystysuuntaiset siirrot ja mutkat esitetään tasopiirustuksissa.</p> |
|  | <p>Jokaisen hormihaaroituksen malli on esitettävä, joko tasopiirustuksissa yksinkertaistettuna tai erillisessä selvityksessä.</p> |

| ESITYSTAPA | SELITYS |
|---|---|
|  <p>Tasopiirustus</p> <p>Leikkaustaso</p> <p>Vastaava leikkaus</p> | <p>Hormin poikkileikkaus esitetään ehjällä viivalla ainoastaan sen lävistäessä leikkaustason.</p> |
|  | <p>Tasopiirustuksissa eristetyt hormit esitetään ulkomitoiltaan mittasuhteessa.</p> |
|  | <p>Tasopiirustuksissa suorakaidehormista ilmoitetaan ensin piirustuksessa näkyvä mitta, hormin poikkileikkauksesta ilmoitetaan ensin piirustuksen suunnassa vaakasuora mitta.</p> |
|  | <p>Suorakaidehormin mutkan malli on esitettävä joko tasopiirustuksessa yksinkertaistettuna tai erillisessä selvityksessä.</p> |
|  | <p>Hormien poikkileikkauksen ja muodon muutokset esitetään tasopiirustuksissa.</p> |

| ESITYSTAPA | SELITYS |
|--|--|
|  | <p>Sulkeutuvat palonrajoittimet esitetään ulkomitoiltaan mittasuhteessa ja merkitään tunnuksella PP. Kertasäätöpellit merkitään tarvittaessa tunnuksella SP. Tasopiirustuksissa tarkastusluukkuja ei piirretä, mutta niiden paikat merkitään tunnuksella PL.</p> |
|  | <p>Tasopiirustuksissa hajoittimet, säleiköt, venttiilit ymv. esitetään yksinkertaistettuina ja ulkomitoiltaan mittasuhteessa. Virtaussuunta osoitetaan nuolella. Laitteen malli ja teho yksilöidään lyhenteellä.</p> |
|  | <p>..</p> |

7.2 Kojeet

| ESITYSTAPA | SELITYS |
|---|--|
|  | <p>Kaavioissa kojeet ja järjestelmät esitetään piirrosmerkein ja mahdollisimman pelkistettyinä.</p> |
|  | <p>Taso- ja detaljipiirustuksissa kojeet esitetään ulkomitoiltaan mittasuhteessa.</p> |
|  | <p>Keskipakopuhallin tasopiirustuksessa, esitetään yksinkertaistettuna ja ulkomitoiltaan mittasuhteessa.</p> |

| ESITYSTAPA | SELITYS |
|---|---|
|  <p>A technical drawing showing a square with a circle inside it. The text "PK 5" is centered within the circle.</p> | <p>Huippuimuri vesikattotasopiiirustuksessa, esitetään yksinkertaistettuna ja ulkomoitoiltaan mittasuhteessa.</p> |
|  <p>A technical drawing showing a rectangle with two vertical ovals on the right side, representing a cross-section of a shaft or a similar component.</p> | <p>Aksiaalipuhallin</p> |

Tätä julkaisua myy



**VALTION
PAINATUSKESKUS**

POSTIMYYNTI
PL 516
00101 Helsinki
Puh. (90) 566 0266
Vaihde (90) 56601
Teleksi 123458 vapk sf

KIRJAKAUPAT HELSINGISSÄ

Annankatu 44
(Et. Rautatiekadun kulma)
Vaihde (90) 173 4396
Eteläesplanadi 4
Puh. (90) 662 801

ISBN 951-859-242-X

Helsinki 1984. Valtion painatuskeskus