


PERIAATEPIIRUSTUS, TIEDONSIIRTO

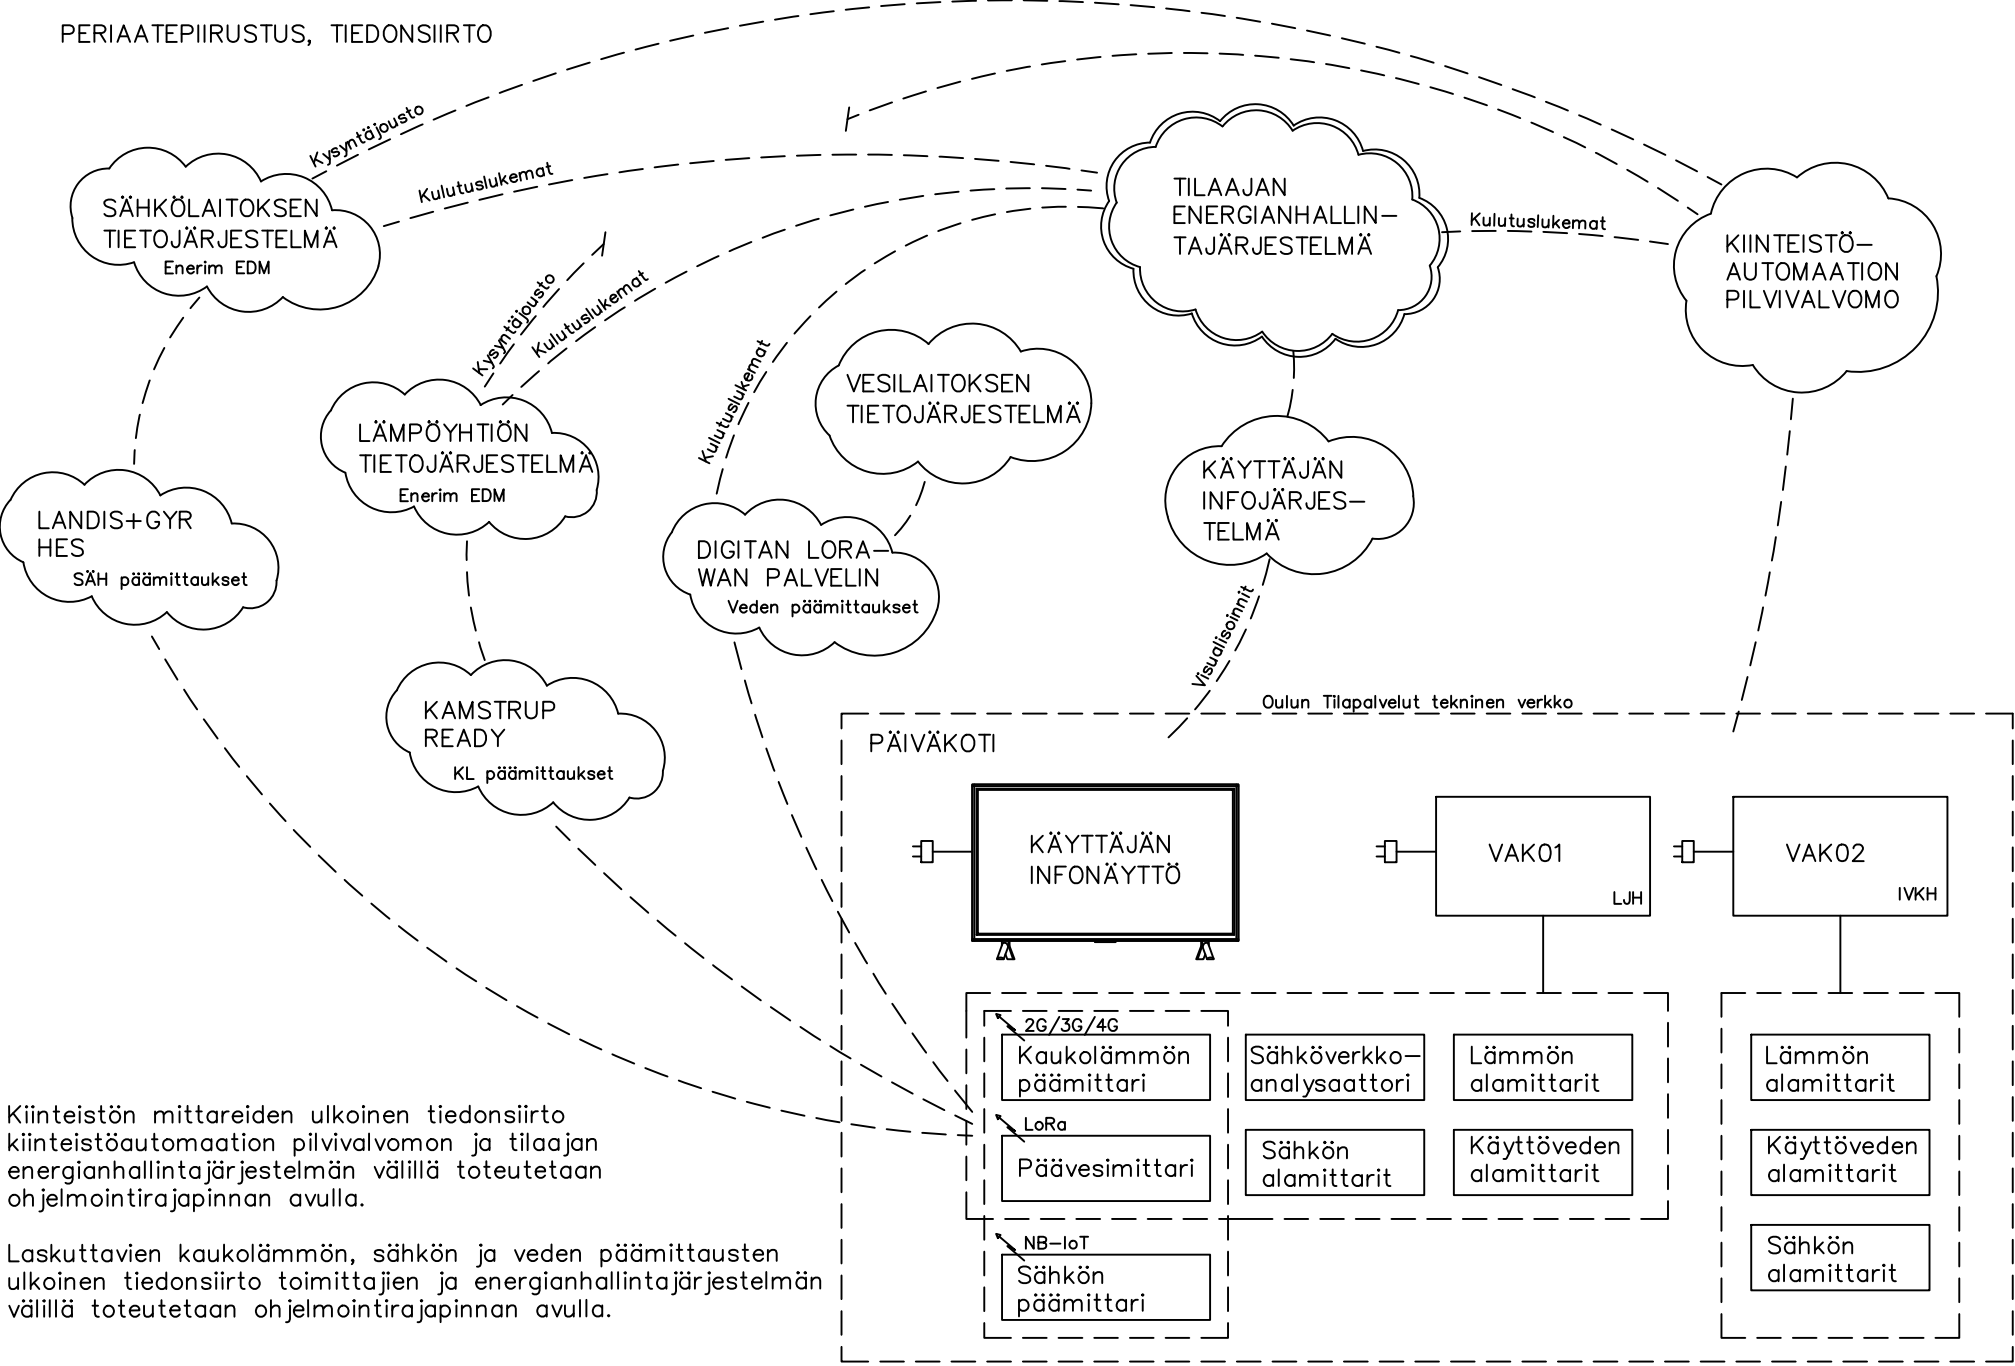

Kiinteistön mittareiden ulkoinen tiedonsiirto kiinteistöautomaation pilvivalvomon ja tilaajan energianhallintajärjestelmän välillä toteutetaan ohjelmointirajapinnan avulla.

Laskuttavien kaukolämmön, sähkön ja veden päämittausten ulkoinen tiedonsiirto toimittajien ja energianhallintajärjestelmän välillä toteutetaan ohjelmointirajapinnan avulla.

	Toimisto	Kohde	Sisältö	RAU	Keskus	Lehti
			TIEDONSIIRTOKAAVIO	Työ no	Piir no	1/1
			KULUTUSMITTAROINTI	Päiväys	A6xxx	Muutos
	Vastuullinen suunnittelija	Kiinteistönnumero:			1.9.2023	